

چک لیست ارزیابی ضوابط مناسب سازی و دسترس پذیری در کلیه مراکز درمانی جهت تردد بلامانع افراد

دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان

شهرستان	نام واحد	مالکیت	تاریخ ارزیابی	آدرس

۱. نماگر اول: مناسب بودن مسیر و ورودی ساختمان ها جهت تردد جانبازان و معلولان

ردیف	ضوابط لازم الاجرا	آری	خیر
۱	مسیر عبور از خیابان به پیاده رو برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است		
۲	مسیر عبور از پیاده رو به ورودی ساختمان برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است		
۳	مسیر عبور از ورودی به پارکینگ برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است		
۴	مسیر عبور در تمامی فضاهای ساختمان برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است (افقی و عمودی)		
۵	حداقل عرض باز شو درب ورودی ۱۰۰ سانتی متر است.		
۶	میله دستگرد در طرفین پله نصب شده است.		
۷	مسیر حرکت و ورودی با علامت ویژه معلولین مشخص و به فرد معلول اطلاع رسانی شده است		
۸	علائم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله و در پاگرد ها برای هشدار به نابینایان و کم بینایان وجود دارد		

نتیجه ارزیابی شاخص ورودی		
مورد قبول است	مورد قبول نیست	نیاز به تصحیح


توضیحات:

۲. نماگر دوم: مناسب بودن فضاهای بهداشتی ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلولان

ردیف	ضوابط لازم الاجرا	آری	خیر
۱	دسترسی به سرویس بهداشتی، بدون مانع است		
۲	حداقل اندازه فضای سرویس بهداشتی ۱۵۰*۱۷۰ سانتی متر است.		
۳	درب سرویس بهداشتی، کشویی و یا رو به بیرون باز شده است		
۴	درب سرویس بهداشتی، مجهز به دستگیره کمکی افقی است		
۵	میله های دستگرد کمکی، بصورت عمودی و با فاصله ۳۰ سانتی متر از جلو کاسه و ۴۰ سانتی متر بالاتر از نشیمن کاسه توالت بر روی دیوار مجاور نصب شده است. دامنه نوسان نصب میله های عمودی ۱۲۰*۱۸۰ سانتی متر از کف است		
۶	شیرهای سرویس بهداشتی(توالت و روشویی)از نوع اهرمی بوده و به راحتی باز و بسته می شوند.		
۷	زنگ اخبار در ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر در کلیه فضاهای بهداشتی نصب شده است.		

توجه:

در صورت عدم وجود سرویس بهداشتی فرنگی ثابت، نماگر دوم مورد ارزیابی قرار نگرفته و امتیاز آن صفر لحاظ شود.

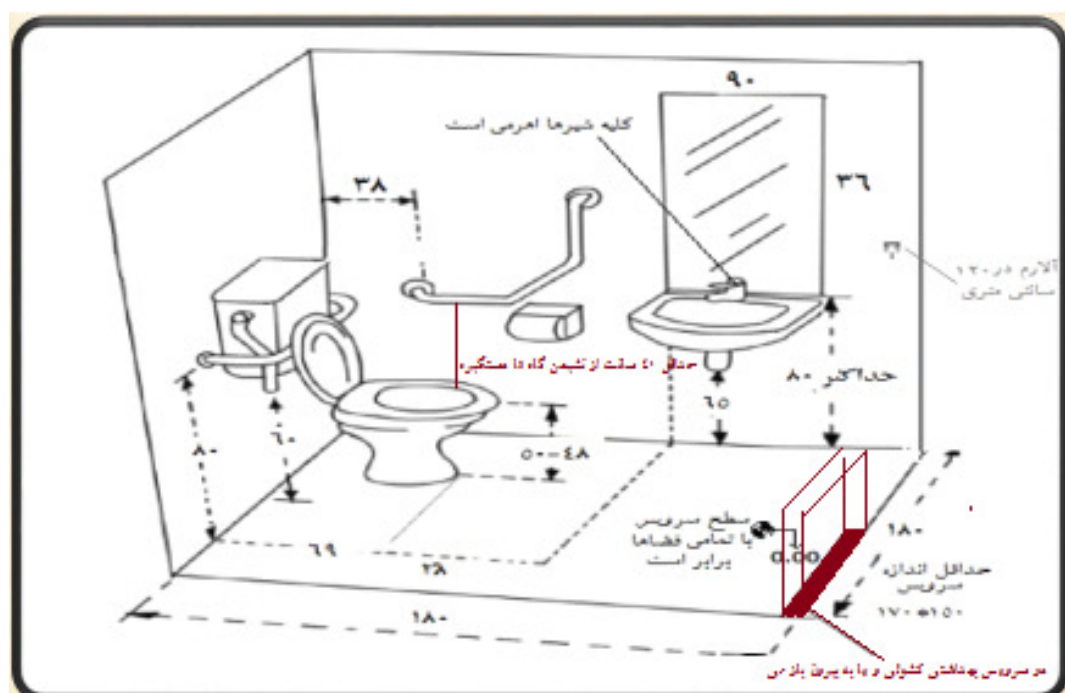


نتیجه ارزیابی نماگر فضای بهداشتی		
مورد قبول است	مورد قبول نیست	نیاز به تصحیح

توضیحات:

۳. نماگر سوم (الف): مناسب بودن سطح شیبدار یا بالابر ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلولان - "سطح شیب دار"

ردیف	ضوابط لازم الاجرا	آری	خیر
۱	حداقل عرض سطح شیبدار ۱۲۰ سانتیمتر است		
۲	سطوح شیبدار تا ۳ متر طول و با عرض حداقل ۱۲۰ سانتی متر، حداکثر دارای شیب ۸ درصدی است.		
۳	در سطوح شیبدار بیش از ۳ متر طول (تا حد مجاز ۹ متر) به ازای هر متر افزایش طول، ۵ سانتیمتر به عرض مفید آن افزوده شده و ۰.۵ درصد از شیب آن کاسته شده است.		
۴	در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از ۲۵ سانتیمتر را طی کند و طول افقی آن بیش از ۱۸۵ سانتیمتر باشد، میله دستگرد در طرفین سطح شیبدار در فاصله ۱۲۰ سانتی متر موجود است		
۵	حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار ۱۵۰*۱۵۰ سانتی متر است		
۶	کف سطح شیبدار غیر لغزنده، ثابت، سخت و صاف است.		

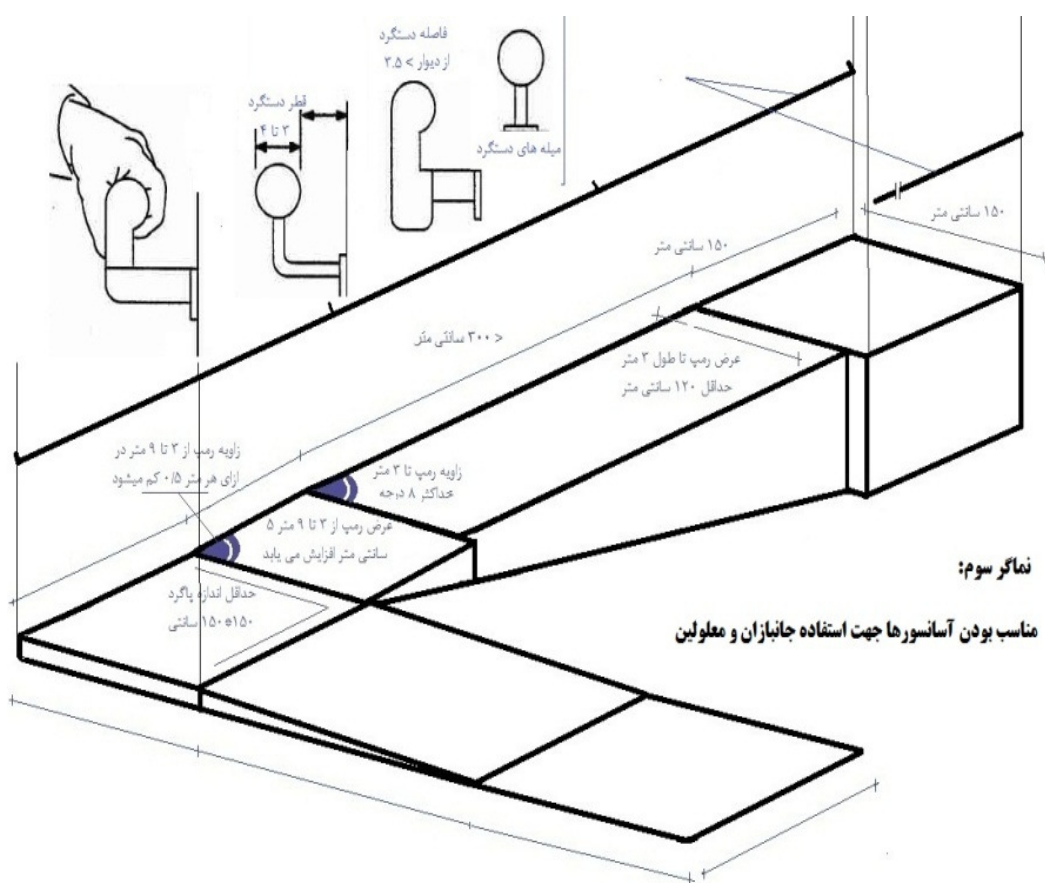


نتیجه ارزیابی نماگر سوم (الف) سطح شیبدار		
مورد قبول است	مورد قبول نیست	نیاز به تصحیح

توضیحات:

نماگر سوم(ب): مناسب بودن سطح شیبدار یا بالابر ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلولان – "بالابر"

ردیف	ضوابط لازم الاجرا	آری	خیر
۱	حداقل ابعاد بالابر ۱۲۰*۱۲۰ سانتی متر است		
۲	کلیه قطعات بالابر اعم از سیم ها و ستون ها دارای پوشش مناسب است		
۳	سطح کف بالابر کاملاً غیر لغزنده و سخت است.		
۴	برای تغییرات سطح بیش از ۱۲۰ سانتی متر، بالابر در یک فضای بسته با درهای مناسب برای ورود و خروج قرار دارد		

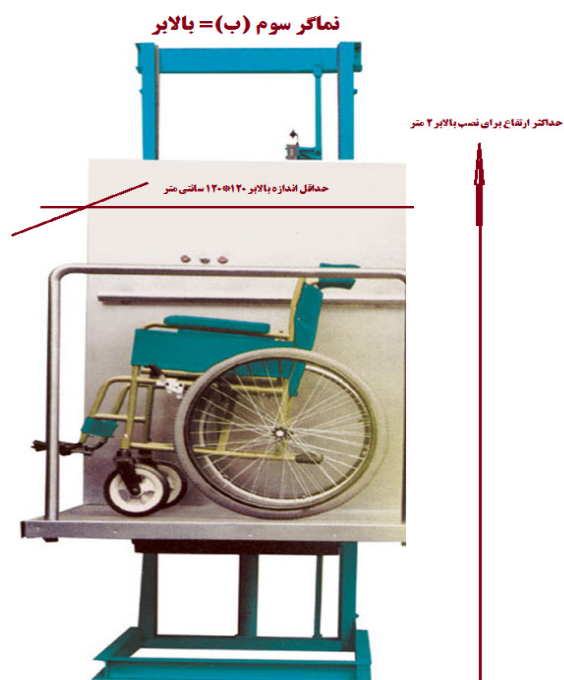

نتیجه ارزیابی نماگر سوم(ب): بالابر		
مورد قبول است	مورد قبول نیست	نیاز به تصحیح

توضیحات:


نماگر سوم (ج): "بالابر شیبدار"

ردیف	ضوابط لازم الاجرا	آری	خیر
۱	عرض بالابر ۹۰ سانتی متر و حداقل طول آن ۱۲۰ سانتی متر است		
۲	کلیه قطعات بالابر اعم از سیم ها و ستون ها دارای پوشش مناسب است		
۳	سطح کف بالابر کاملاً غیر لغزنده و سخت است.		
۴	برای تغییرات سطح بیش از ۱۲۰ سانتی متر، بالابر در یک فضای بسته با درهای مناسب برای ورود و خروج قرار دارد		
۵	بالابری که در کنار دیوار پلکان نصب شده است، مانعی برای عرض خروجی پلکان به حساب نمی‌آید.		

توجه:

منظور از بالابر شیبدار: (= پله پیمای، ویلچر بر پله بالابر پلکان، صندلی پله پیمای و پله بر)

این بالابرها برای جابجایی ویلچر در راه پله ها و سطوح شیبدار دارای انحنا و خمیدگی طراحی شده اند، به گونه ای که قابل نصب در فضاهای کوچک و همچنین قابل استفاده در محیط داخلی و بیرونی اماکن عمومی است و بصورت ثابت (چسبیده به ریل کنار دیوار و متحرک موجود است

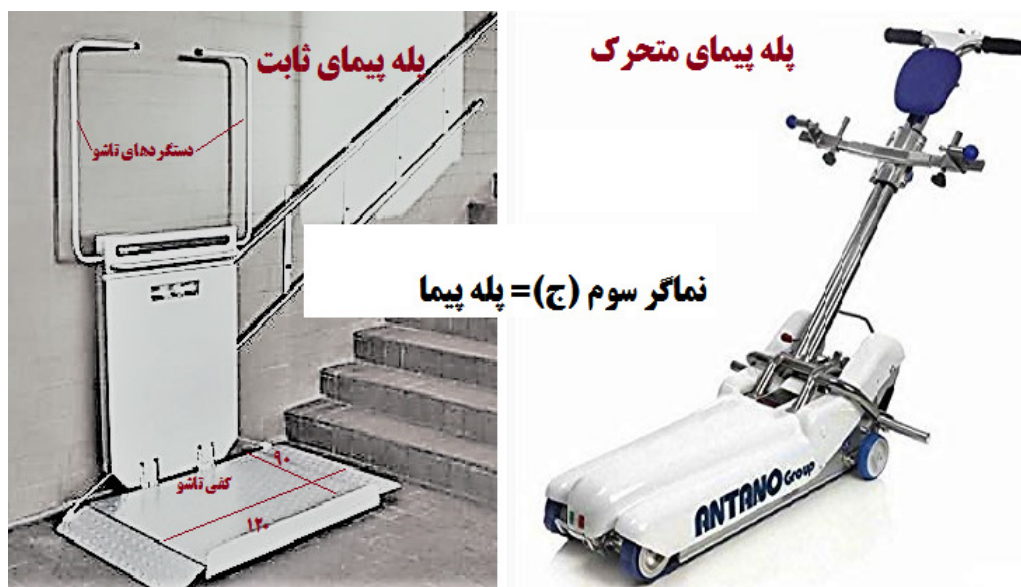

نتیجه ارزیابی نماگر سوم (ج): بالابر شیبدار		
مورد قبول است	مورد قبول نیست	نیاز به تصحیح

توضیحات:

نماگر چهارم: مناسب بودن آسانسور ها جهت استفاده جانبازان و معلولان


ردیف	ضوابط لازم الاجرا	آری	خیر
۱	کف آسانسور با ورودی هم سطح است		
۲	حداقل عرض مفید درب آسانسور ۸۰ سانتی متر است.		
۳	حداقل ابعاد مفید اتاقک ۱۱۰*۱۴۰ سانتی متر است.		
۴	دیواره آسانسور مجهز به حداقل یک دستگیره کمکی در ارتفاع ۸۵ سانتی متر از کف است		
۵	ارتفاع دکمه های کنترل کننده در خارج و داخل اتاقک ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از کف است		
۶	حداقل فضای انتظار در جلوی آسانسور ۱۵۰*۱۵۰ سانتی متر است.		
۷	آسانسور با علامت صوتی و بصری ، به مشخص کننده موقعیت طبقات، مجهز است		

توجه:

۱-۱: در صورت عدم نیاز به آسانسور (ساختمان یک طبقه) این شاخص مشمول گزینه عدم مصداق می باشد

۱-۲: چنانچه امکان بهره مندی از آسانسور در نماگر چهارم نباشد، ارزیابی از بالابر شیبدار بر اساس نماگر سوم (ج) یا بالابر شیبدار بلامانع است

۱-۳: در هر صورت، ارزیاب می تواند حداکثر ۴ شاخص را مورد ارزیابی قرار دهد.

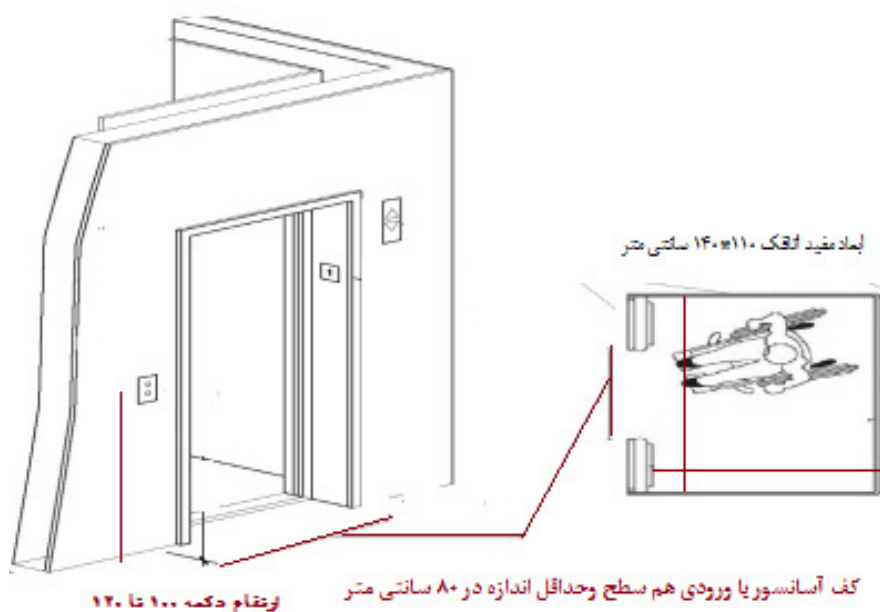

نتیجه ارزیابی نماگر آسانسور		
مورد قبول است	مورد قبول نیست	نیاز به تصحیح

توضیحات: